

ГОСТ 12124—87

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва



ГОСТ 12124-87, Насосы центробежные нефтяные для магистральных трубопроводов. Типы и основные параметры
Centrifugal oil pipe-line pumps

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НЕФТЯНЫЕ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Типы и основные параметры

Centrifugal oil pumps for pipe-lines.
Types and basic parametersГОСТ
12124—87МКС 23.080
ОКП 36 3141

Дата введения 01.01.89

1. Настоящий стандарт распространяется на центробежные насосы (далее — насосы), предназначенные для подачи в системах магистральных трубопроводов нефти и нефтепродуктов (в том числе широкой фракции легких углеводородов) с температурой от минус 5 до плюс 80 °С, кинематической вязкостью не более $3 \cdot 10^{-4}$ м²/с, в процентах по объему, не более:

серы в несвободном состоянии — 3,5;

парафина — 7;

механических примесей линейным размером не более 0,5 мм — 0,06.

2. Насосы изготовляют следующих типов:

НМ — нефтяной магистральный;

НПВ — нефтяной подпорный вертикальный;

НОУ — нефтяной откачки утечек.

3. Насосы следует изготовлять в климатическом исполнении УХЛ; категории размещения по ГОСТ 15150 при эксплуатации должны быть:

для насосов типа НМ с подачами 0,035 м³/с (125 м³/ч) — 0,197 м³/с (710 м³/ч) — 1;для насосов типа НМ с подачами более 0,197 м³/с (710 м³/ч) — 4 (для серийно выпускаемых) и 1 для модернизируемых и перспективных типоразмеров.

При категории размещения 1 насосов НМ нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха должно быть не ниже минус 29 °С; при категории размещения 1 насосов типа НПВ и НОУ нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха должно быть не ниже минус 50 °С.

4. Насосы должны допускать параллельную работу.

5. Насосы типа НМ с подачами до 0,1 м³/с (360 м³/ч) и насос типоразмера НМ 1250-400 должны допускать последовательную работу двух, остальные — трех одновременно работающих насосов. Насосы с напорами более 550 м последовательной работы не допускают.

6. Насосы типа НПВ с подачами до 0,347 м³/с (1250 м³/ч) должны допускать последовательную работу двух одновременно работающих насосов.

7. Основные параметры насосов для номинальных режимов должны соответствовать указанным в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987
© ИПК Издательство стандартов, 2003

Таблица 1

Обозначение типоразмера	Код ОКП	Подача, Q $\text{м}^3/\text{с}$ ($\text{м}^3/\text{ч}$)	Напор, H		Предельное давление МПа (кгс/см ²)	Допускаемый кавитационный запас Δh_k , м, не более	КПД η , %, не менее	Частота вращения (синхронная), л с^{-1} (об/мин)	Масса, кг, не более
			м	Пред. откл., %					
НМ 125-550	36 3141 1840 07	0,035 (125)	550	+5 -3	9,81 (100)	4,0	72	50 (3000)	2400** 2100
НМ 180-500	36 3141 1830 09	0,050 (180)	500			4,0	74		2400** 2100
НМ 250-475	36 3141 1760 06	0,069 (250)	475			4,0	77		3000** 2700
НМ 360-460	36 3141 1770 04	0,100 (360)	460			4,5	80		3000** 2700
НМ 500-300	36 3141 0530 00	0,139 (500)	300			4,5	80		3250** 2950
НМ 710-280	36 3141 0470 06	0,197 (710)	280			6,0	80		3250** 2950
НМ 1250-260***	36 3141 0540 09	0,347 (1250)	260		7,35 (75)	18	81	2810	
НМ 2500-230	36 3141 0550 07	0,694 (2500)	230			32	86	3920	
НМ 3600-230	36 3141 0560 05	1,000 (3600)	230			35	87	4490	
НМ 7000-210	36 3141 0580 01	1,944 (7000)	210			52	89	6130	
НМ 10000-210	36 3141 0590 10	2,778 (10000)	210			65	89	9800	
НПВ 150-60	36 3141 1790 00	0,042 (150)	60		1,57 (16)	3,0	72	1270	
НПВ 300-60	36 3141 1780 03	0,083 (300)	60			4,0	75	1300	
НПВ 600-60	36 3141 1870 01	0,167 (600)	60	4,0		77	3000		
НПВ 1250-60***	36 3141 2000 02	0,347 (1250)	60	2,2		80	11940		
НПВ 2500-80***	36 3141 2010 00	0,694 (2500)	80	3,2		84	11870		
НПВ 3600-90	36 3141 2020 09	1,000 (3600)	90	4,8	84	17000			
НПВ 5000-120	36 3141 2030 07	1,389 (5000)	120	5,0	85	16700			
НОУ 50-350	36 3141 1340 00	0,014 (50)	350	4,41 (45)	3,0	61	3210		
НМ 200-800*	36 3141	0,056 (200)	800	+5 -3	9,81 (100)	4,0	75	50 (3000)	2250
НМ 500-800*	36 3141	0,139 (500)	800			4,5	80		4000
НМ 1250-400*	36 3141	0,347 (1250)	400		60	81	100 (6000)	3500	
НМ 2500-710*	36 3141	0,694 (2500)	710		7,85 (80)	160	82	136,7 (8200)	6000


* Параметры, массы и поля $Q-H$ уточняют после серийного освоения насосов.

** Массы указаны с учетом масс трубопроводной обвязки и рамы.

*** Значения КПД — после модернизации насосов.

Примечание. Напор, допускаемый кавитационный запас и КПД указаны для воды с кинематической вязкостью $0,01 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2/\text{с}$.

8. Рабочие режимы насосов должны соответствовать полям $Q-H$, приведенным на чертеже.

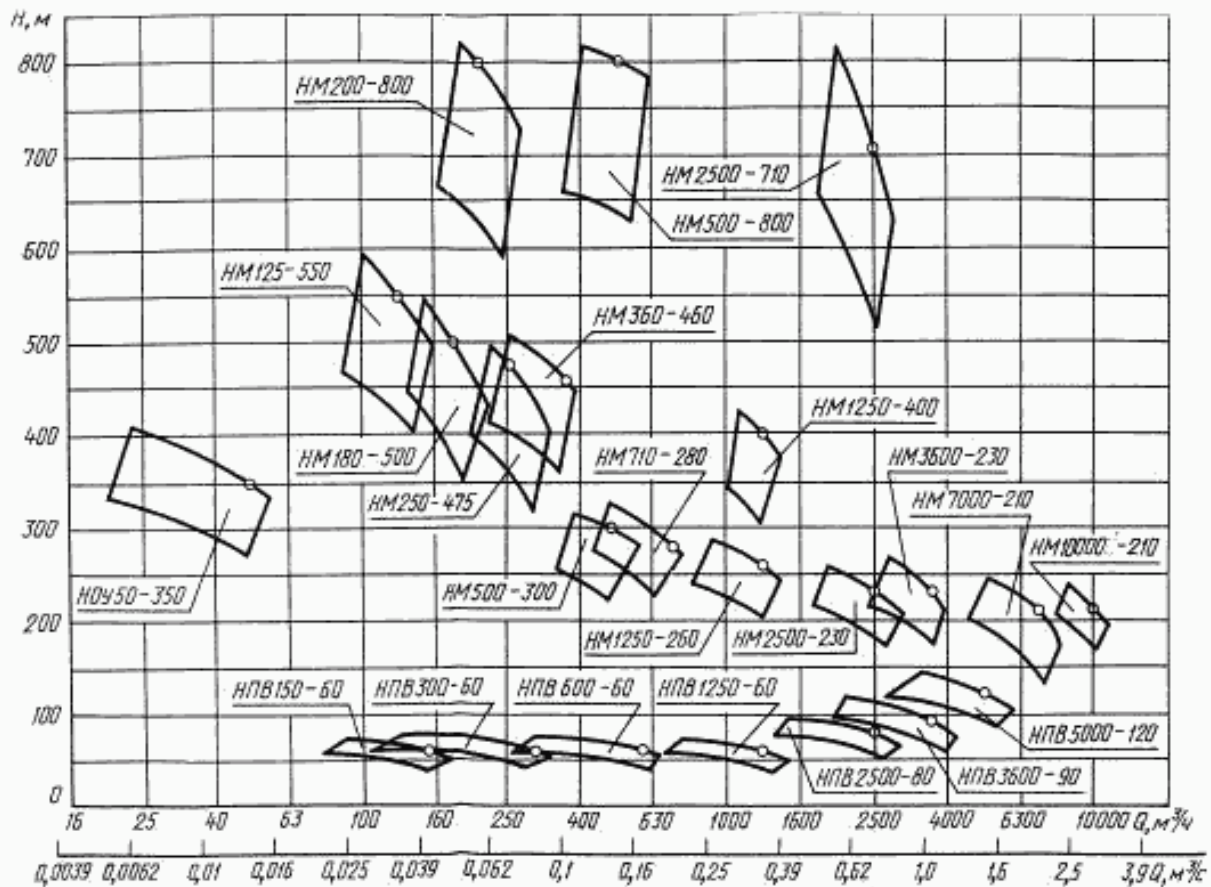Поля $Q-H$ 

Примечание. Поля $Q-H$ указаны для воды с кинематической вязкостью $0,01 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2/\text{с}$.

Допускается изменение подачи и напора насосов в пределах полей $Q-H$ обточкой рабочих колес по наружному диаметру. Вариантов обточек должно быть не более трех, при этом допускается снижение значений КПД от указанных в табл. 1 не более чем на 3 %.

9. В насосах типа НМ с подачами $0,347 \text{ м}^3/\text{с}$ ($1250 \text{ м}^3/\text{ч}$) и более допускается применять сменные роторы с параметрами, указанными в табл. 2. Допускается обточка рабочих колес до 10 % по наружному диаметру, вариантов обточек должно быть не более трех, при этом снижение КПД от указанных в табл. 2 — не более 3 %.

Таблица 2


Обозначение типоразмера насоса	Подача насосов со сменными роторами		Напор H , м	Допускаемый кавитационный запас Δh_c , м, не более	КПД, η , %, не менее
	%, от $Q_{ном}$	$\text{м}^3/\text{с}$ ($\text{м}^3/\text{ч}$)			
НМ 1250-260	70	0,250 (900)	255	16	79
	125	0,435 (1565)	260	26	78
НМ 2500-230	50	0,347 (1250)	220	25	81
	70	0,500 (1800)	225	27	83
	125	0,875 (3150)	220	38	83
НМ 3600-230	50	0,500 (1800)	220	33	81
	70	0,694 (2500)	225	35	84
	125	1,250 (4500)	220	45	83

Обозначение типоразмера насоса	Подача насосов со сменными роторами,		Напор H , м	Допускаемый кавитационный запас Δh_k , м, не более	КПД, η , %, не менее
	% от $Q_{ном}$	m^3/c ($m^3/ч$)			
НМ 7000-210	50	0,972 (3500)	200	42	81
	70	1,389 (5000)	210	45	85
	125	2,430 (8750)	210	60	85
НМ 10000-210	50	1,389 (5000)	205	45	80
	70	1,944 (7000)	210	60	84
	125	3,472 (12500)	210	97	87

Примечания:

1. Предельные отклонения по напору +5, –3 % от указанных в табл. 2.
2. Напор, допускаемый кавитационный запас, КПД указаны для воды кинематической вязкостью $0,01 \cdot 10^{-4} m^2/c$.

10. Структурная схема условного обозначения насоса должна быть:

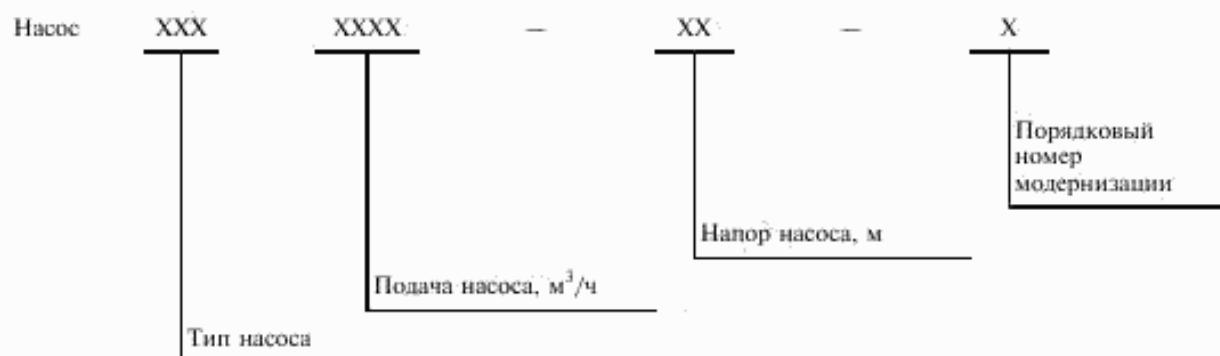

11. Пример условного обозначения центробежного вертикального подпорного насоса с подачей $0,347 m^3/c$ ($1250 m^3/ч$) и напором 60 м:

Насос НПВ 1250-60

То же, с первой модернизацией:

Насос НПВ 1250-60-1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 № 3710
3. ВЗАМЕН ГОСТ 12124—80
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15150—69	3

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2002 г.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 30.12.2002. Подписано в печать 15.01.2003. Усл. печ. л. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,50. Тираж 66 экз. С 9283. Зак. 12.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов