

Изменение № 3 ГОСТ 13025.1—85 Мебель бытовая. Функциональные размеры отделений для хранения

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 26 от 08.12.2004)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5056

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 1 дополнить абзацем:

«Стандарт не распространяется на отделения, предназначенные для встраивания бытовой техники».

Пункт 2. Примечание дополнить словами: «Глубину шкафа измеряют в зоне установки штанги».


Пункт 3.1 изложить в новой редакции (чертеж 5 исключить):

«3.1. Расстояние между полками или выдвижными лотками (или между полкой и ограничивающим элементом отделения) должно быть не менее 170 мм».


Пункт 3.2 исключить.

(Продолжение см. с. 46)

Пункт 10. Чертежи 8, 9 заменить новыми:

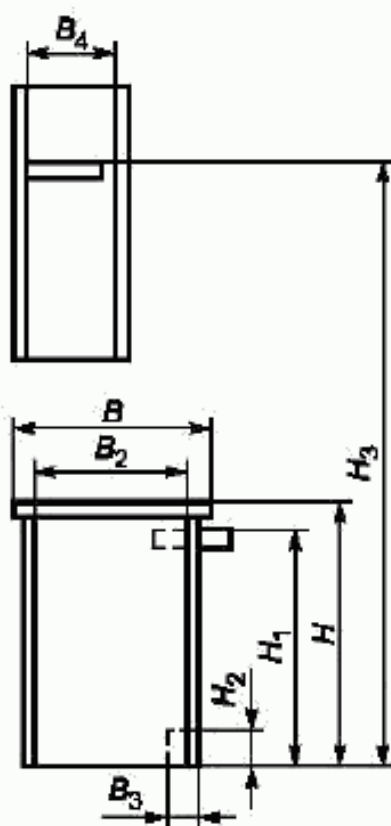

Черт. 8

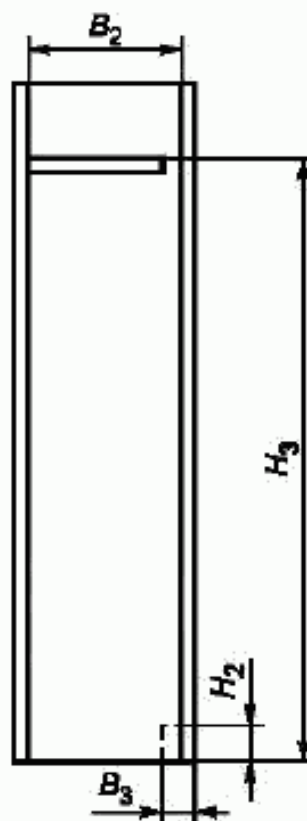

Черт. 9

(Продолжение см. с. 47)

таблицу 6 изложить в новой редакции (кроме примечаний):

Т а б л и ц а 6

мм

Наименование функциональных размеров кухонных шкафов	Размеры
Расстояние от пола до рабочей поверхности шкафа-стола H	850—900
Расстояние от пола до дополнительной поверхности шкафа-стола H_1 , не менее	620
Высота основания H_2 , не менее	80
Расстояние от задней кромки крышки шкафа-стола до передней кромки крышки B	600
Внутренний размер шкафа-стола и шкафа хозяйственного B_2 , не менее	460
Заглубление основания изделия от фасадной поверхности корпуса B_3 , не менее	50
Внутренний размер настенного шкафа B_4 , не менее	270
Расстояние от пола до рабочей поверхности верхней полки H_3 , не более	1900

примечание 1 исключить;

примечание 3 изложить в новой редакции:

«3. Глубина напольного шкафа, не входящего в основную рабочую зону, допускается не менее 400 мм».

(ИУС № 8 2005 г.)